

▲雑誌KITAQ STAGEに
インタビュー掲載！

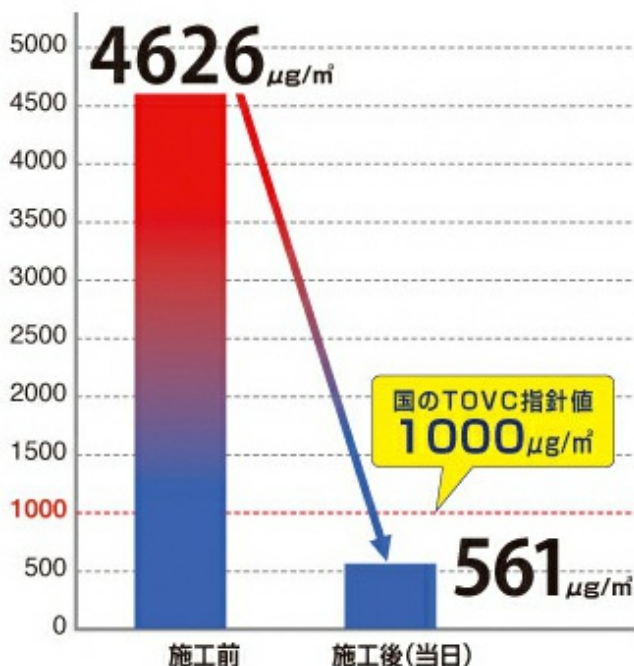
下記は建築基準法に基づいて建築された新築住宅のトータルVOCの測定値です。

TOVC測定器は国の指針値**1000** $\mu\text{g}/\text{m}^3$ をおおきく上回る**4626** $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を示しましたが「FTS工法」施工後は**561** $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を示しています。



測定データがハッキリと示すTVOCの減少値

TVOC検査結果・北九州市八幡西区U邸・施工：平成21年2月

[illegible]

TVOC測定結果報告書

PDF

TVOC (トータルVOC)

室内のあらゆるVOCの濃度を少なくすることこそ
脱・シックハウスへの道

(新築住宅の国の TVOC 指針値は $1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$)



$\frac{6^3 \times 0}{4} = 0$

シックハウス症候群とは⇒

0 0 0 0 0 0 0 ✖) 1 0 0 F 0 ☆ 0 ☆ 0 ☆ 0 0 0 0 (0 0 0 0 0 0
 0
 0 0 0 0 0 0 0 **F T S** 0 0 0 0 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **R D** 0 0 0 0 0 0 0
 0
 (✖) 1 F ☆ ☆ ☆ ☆ 0

[illegible][illegible]

F T S

